




UPPGIFT 3:

VA SYD har en dricksvattenledning som varit avstängd för reparation. Innan ledningen får tas i drift måste du som driftingenjör ta vattenprov för att säkra vattenkvalitén. Innan provet tas ska ledningvolymen vara omsatt 3 gånger.

Spolning påbörjas måndag morgon kl 08.00. Flödet är 1 600 l/min.

Vilken tid kan du ta vattenprov?

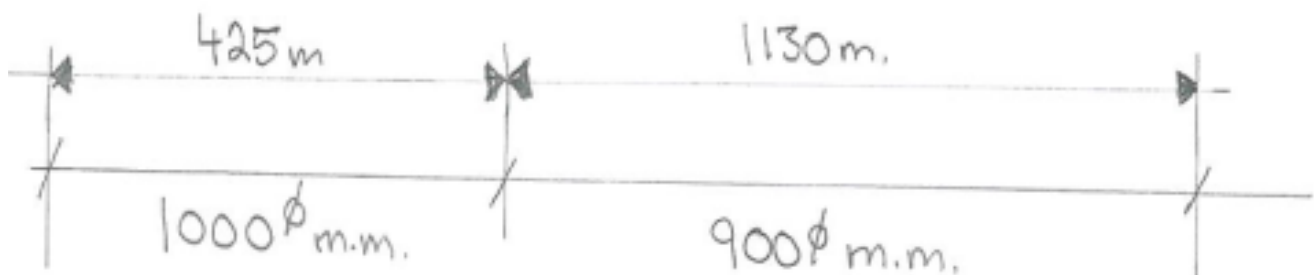

FLÖDE TILL UTSPÄLNING 1600 l/min.